

Accurat UPS Flux & Shield Software Installation

PowerManager II







1. Stromeingang der USV mit dem Hausnetz verbinden und einschalten
2. USV via USB-B-Port mit dem Computer verbinden

Name	Typ	Größe
PowerManagerII	Dateiordner	

3. PowerManagerII Ordner öffnen

Name	Typ	Größe
image	Dateiordner	
inf	Dateiordner	
Windows	Dateiordner	
autorun	Setup-Info...	1 KB
Seriennummer	Textdokument	1 KB
Setup	Anwendung	328 KB

4. Setup-Anwendung öffnen und „Install“ wählen

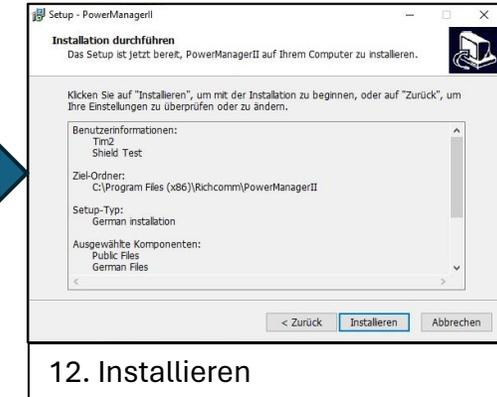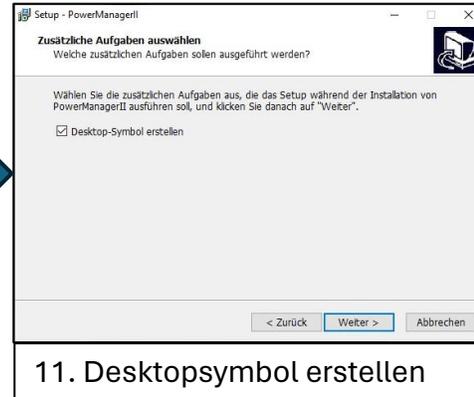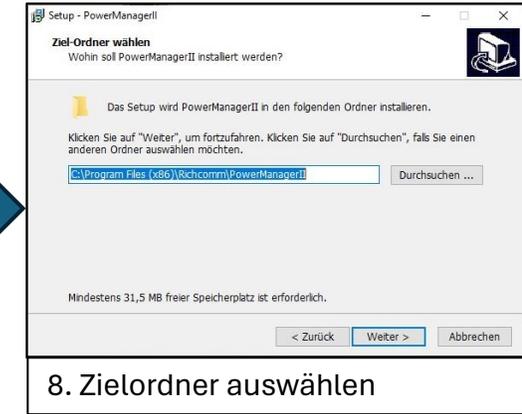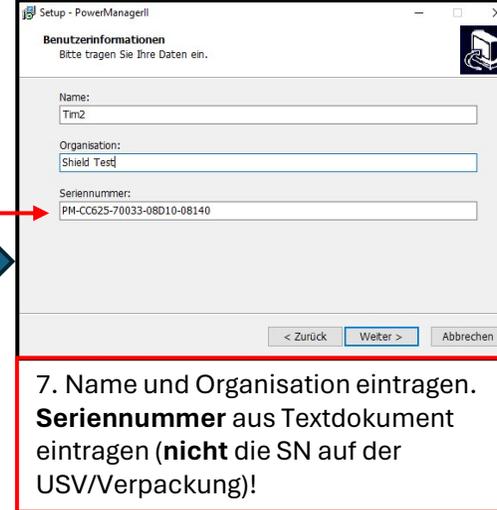

13. Anwendung starten

PowerManager:Auto

System Nachschauen(V) **Steuern(C)** Hilfe(H)

Einrichtung des Systems Protokoll geschichtlicher Daten Protokoll geschichtlicher Angelegenheiten Statusplan anzeigen Kurvenplan anzeigen Datenplan anzeigen nenninfos nachsehen Infos-Rahmen beseitigen UPS zur Arbeit veranlassen Alarm-Einrichtung Alarm-Empf Hilfe-beschreibung

Eingangsspannung Frequenz Ausgangsspannung Ausgangslastung

● UPS ONLINE ● AC ist normal ● Die Akkuspannung normal ● UPS normal ● Nichttest-Status ● Nichtnebenstrang

Zeit	Angelegenheit
02/28/24 09:16:32	UPS-Testen kommt zum Ende
02/28/24 09:16:22	UPS testet sich gerade?
02/28/24 09:15:25	Strom angeschaltet!
02/28/24 09:14:51	Strom mißlungen!
02/28/24 09:04:26	Strom angeschaltet!
02/28/24 09:03:54	Strom mißlungen!